


	ISOLAMENTI TUBAZIONI			
	Posizione	Øe (mm)	sp. (mm)	Tipo di isolamento
	ubazioni acqua calda fredda sottotraccia	½"1"	9	Tubi preformati in gomma espansa a cellule chiuse in classe 1
е	ibazioni acqua calda fredda all'interno di ireti isolate o cavedi	½"-3/4" 1"2"	13 19	

TAVOLA VALIDA SOLO PER GLI IMPIANTI MECCANICI





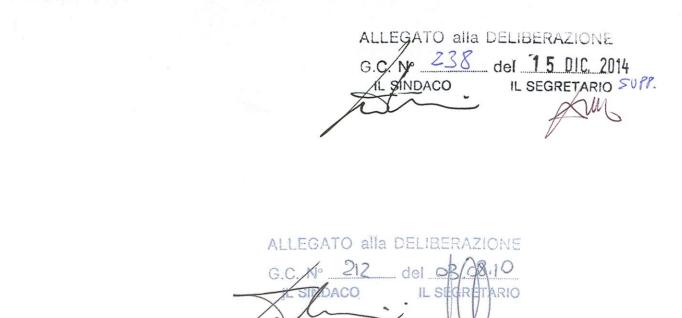

EMISSIONE Aggiornamenti

AMMINISTRAZIONE COMUNALE CITTA' DI SEREGNO (MI)

Direione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione

RISTRUTTURAZIONE IN AMBITO C.R.U. 16: REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZO COMUNALE, PARCHEGGI INTERRATI E RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI

REALIZZAZIONE SPAZIO POLIVALENTE, PARCHEGGIO INARCHECK s.p.a ALCINO SOUTINHO ARQUITECTO LDA CONSULENZE e SERVIZI di INGEGNERIA s.r.I ING. PIERPAOLO SCHIATTI INTERRATO E RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI

IMPIANTI MECCANICI

RETE IDRAULICA IMPIANTI TERMOFRIGORIFERI E CENTRALE PIANTA PIANO 1° INTERRATO - QUOTA -4,48 Software A4065AIM03_05-01.dwg

E' vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione

1M04 - 01

A4065